

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp và lắp đặt đầu báo khói, còi báo cháy cho hệ thống PCCC tại Cơ sở 2.

2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.

3. Thời gian thực hiện: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày.

7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 30/09/2025.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 03, Khu C, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, TP HCM.

Người liên hệ: Bùi Thanh Quảng

Số điện thoại: 028.39555548 - 403

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các dịch vụ đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./ 

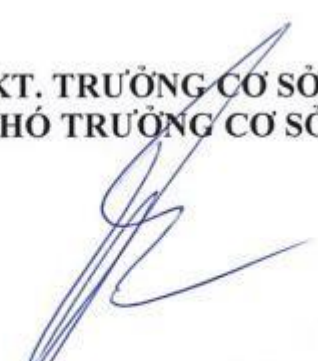
Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban CTXH (để đăng tin);

- Lưu: VT, BQTTN (J20-014-2-dlhung) (02).

**KT. TRƯỞNG CƠ SỞ
PHÓ TRƯỞNG CƠ SỞ**


PGS.TS. Trần Anh Tuấn



PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số 455/CS2 ngày 24 tháng 9 năm 2025)

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1.	Nút nhấn khẩn	- Thiết bị báo động khẩn, lập tức truyền tín hiệu đến báo cháy ngõ ra, có đèn hiển thị trên nút nhấn để biết chắc là tín hiệu được truyền đi; - Nguồn hoạt động: 24VDC 30mA; - Công tắc vận hành: tối đa 30VDC 500mA; - Điện trở: 30mΩ; - Chức năng phụ: Phone jack, đèn báo, nút reset; - Vật liệu chế tạo: Nhựa chống cháy; - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng.	Cái	10
2.	Còi báo cháy	- Còi báo động có dây; - Cường độ: tối thiểu 85dB; - Vỏ bằng nhựa ABS; - Nguồn cấp: DC12V; - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng.	Cái	10
3.	Đầu báo khói	- Báo động tại chỗ và truyền tín hiệu về thiết bị báo cháy trung tâm để kích hoạt toàn bộ hệ thống còi báo động, khi phát hiện có khói, các dấu hiệu có cháy xảy ra; - Có 2 đèn led, có thể nhìn thấy ở mọi góc độ; - Tầm xa đi dây: >100m; - Điện áp cung cấp: 12 ~ 30VDC; - Dòng tĩnh: μ35A; - Dòng hoạt động: 40mA; - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +55°C; - Độ nhạy theo tiêu chuẩn EN54; - Chất liệu: Nhựa chống cháy; - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng.	Cái	73
4.	Dây tín hiệu 2C x 1,0mm ²	- Dây 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC; - Tiết diện: 1,0mm²; - Số lõi: 2 lõi; - Điện áp danh định: 300/500V; - Kết cấu gồm 32 sợi có đường kính khoảng 0.20mm bện tròn với nhau; - Lớp vỏ PVC cách điện đạt tiêu chuẩn đảm bảo cách điện, mềm dẻo, chống cháy, ít khói, ít độc.	m	700
5.	Dây tín hiệu 2C x 1,5mm ²	- Dây 2 lõi, ruột đồng, cách điện PVC; - Tiết diện: 1,5mm²; - Số lõi: 2 lõi; - Điện áp danh định: 300/500V;	m	450

STT	Tên danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
		- Kết cấu gồm 30 sợi có đường kính khoảng 0,25mm bện tròn với nhau; - Lớp vỏ PVC cách điện đạt tiêu chuẩn đảm bảo cách điện, mềm dẻo, chống cháy, ít khói, ít độc.		
6.	Vật tư phụ	Vật tư phụ lắp đặt hoàn thiện, gồm: Ống ruột gà, nẹp điện, tắc kê, ốc, vít, băng keo,...	Gói	1
7.	Nhân công	- Nhân công lắp đặt hoàn thiện tủ báo cháy, đầu báo khói, nút nhấn, còi báo; đi dây điện - Hiệu chỉnh hệ thống hoạt động đúng yêu cầu, hướng dẫn vận hành.	Gói	1